

Snabbguide till Installatörswebben


Här har vi sammanställt den information som behövs för att du som installatör snabbt ska komma igång med vår installatörswebb. För mer detaljerad information hänvisar vi till manualen som du hittar på vår hemsida.

Version 1.0
Publicerad 2025-11-04




Skapa konto

- Du som hade konto i vår gamla anslutportal har automatiskt fått ett nytt konto i installatörswebben
- Om du eller ditt företag inte har konto behöver ni ansöka om det på vår sida för installatörer: [Elnät – För installatörer | Kraftringen](#)

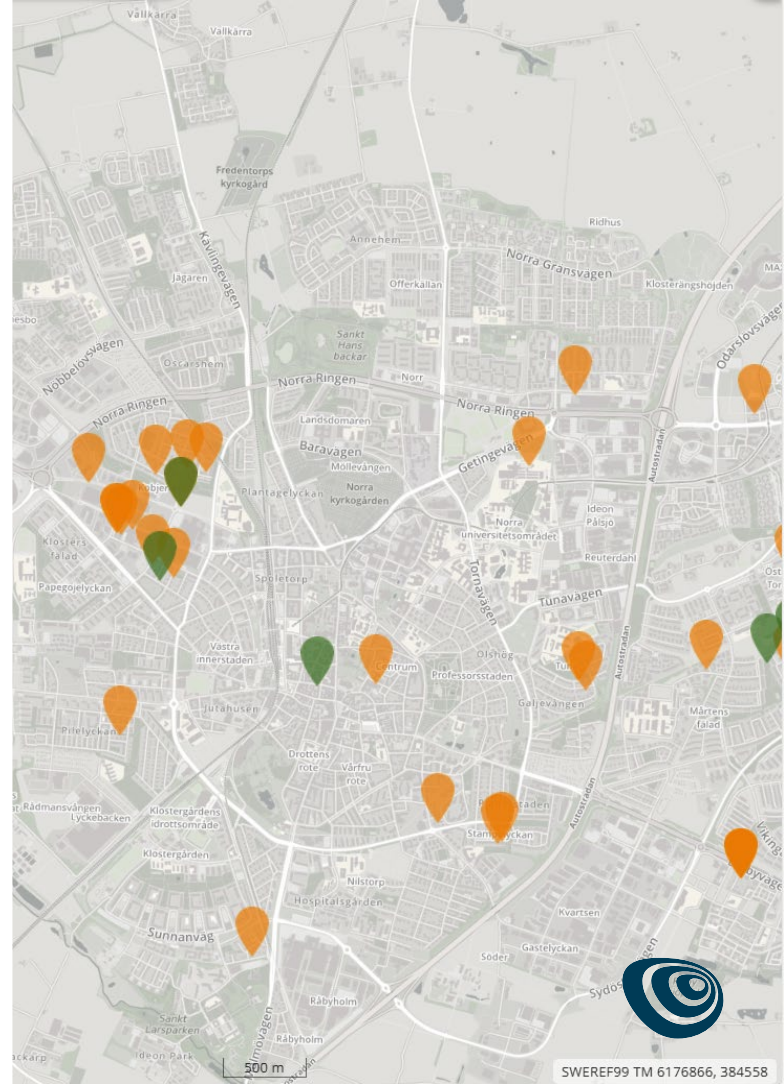


Logga in

- Du hittar inloggningssidan här: [Inloggning](#)
- På inloggningssidan loggar du in med:
 - Bank-id om du har svenskt personnummer
 - Användarnamn och du inte har svenskt personnummer. Denna information ska du ha fått i ett mail av oss i samband med systembytet.
- Observera att sidan inte har stöd för Internet Explorer!

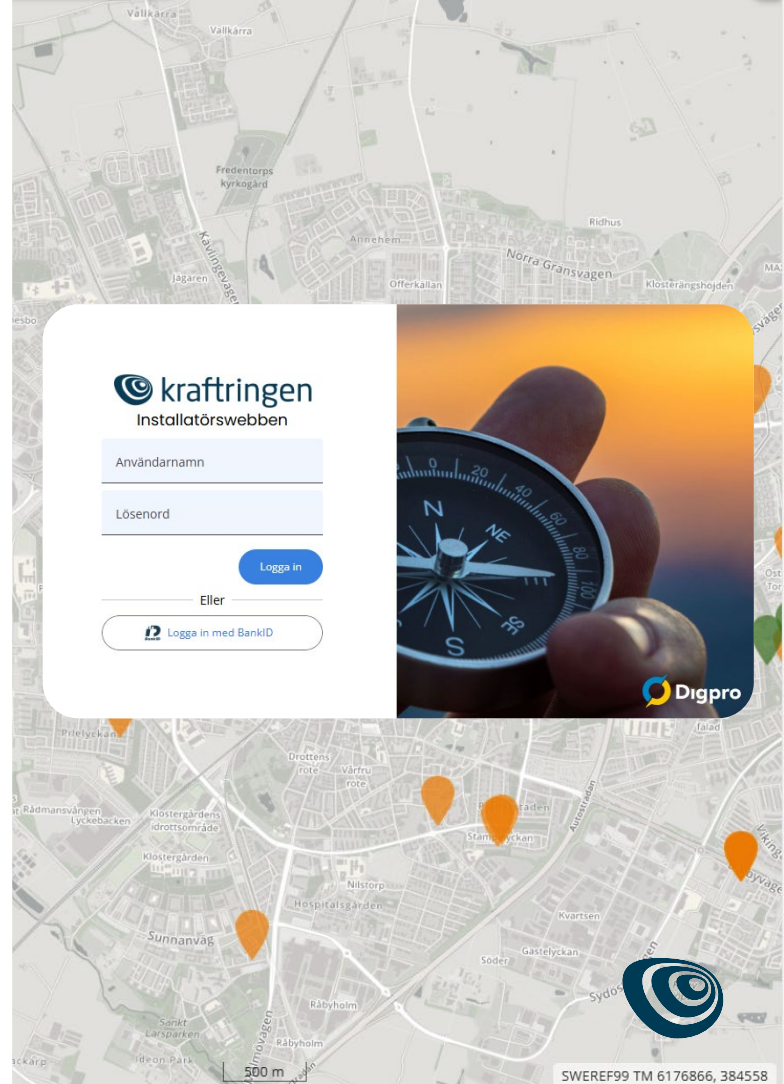


Startsidan

- När du loggat in visas en kartvy med kartnålar med olika färger beroende på status på ärendet
- Till höger i vyn visas menyval för att hantera och titta på ärenden i olika stadier
- Till vänster finns ett sökfält där man kan söka på fastighetsbeteckningar och adresser
- Via hamburgermenyn bredvid sökfältet kommer man till en meny där man kan hantera sitt konto, kartans utseende samt hitta manualer och hjälpavsnitt.

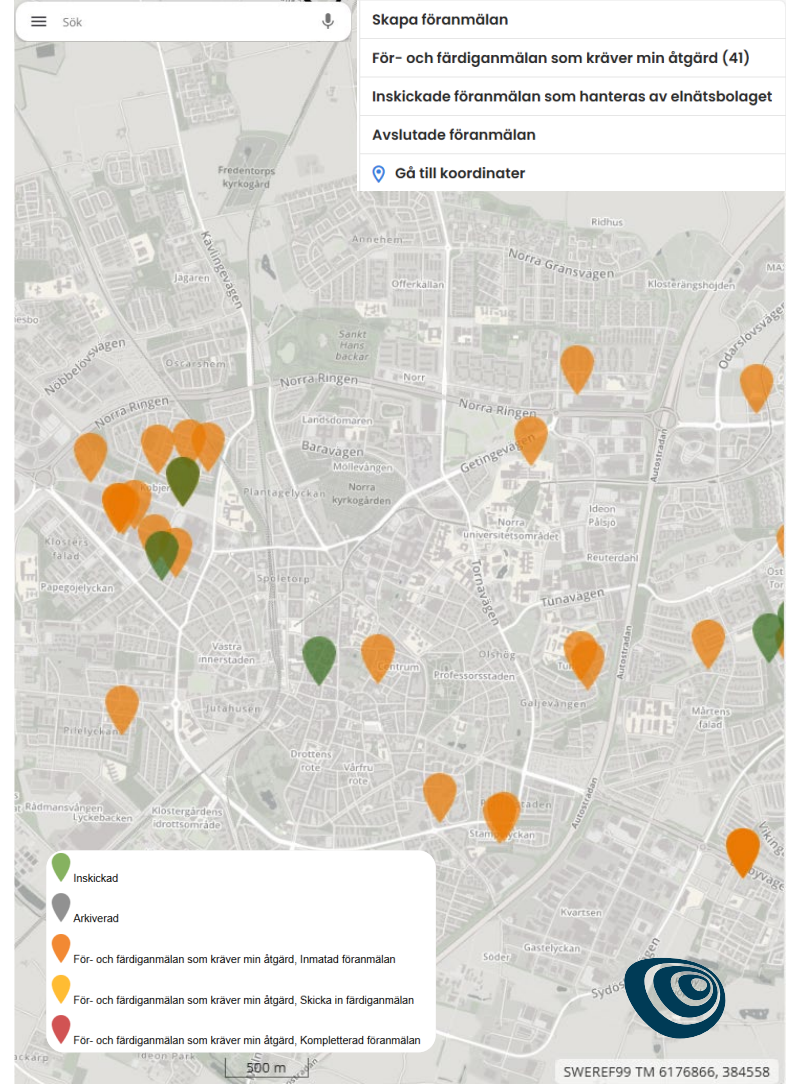

Skapa en föransmälan

- Använd sökfältet (sök på fastighetsbeteckning eller adress) eller navigera i kartan för att söka upp platsen du vill göra föransmälan för
- Tryck på **Skapa föransmälan** i den högra menyn
- Välj ansökningstyp och underkategori
(Titta i tabellen på följande sidor för mer information om de olika alternativen)
- För nyanslutningar: Tryck på **Placera i karta** och placera på aktuell plats i kartan.
- För befintliga anläggningar: Ange EAN, mätare eller ID. Tryck sedan på **Sök befintlig**

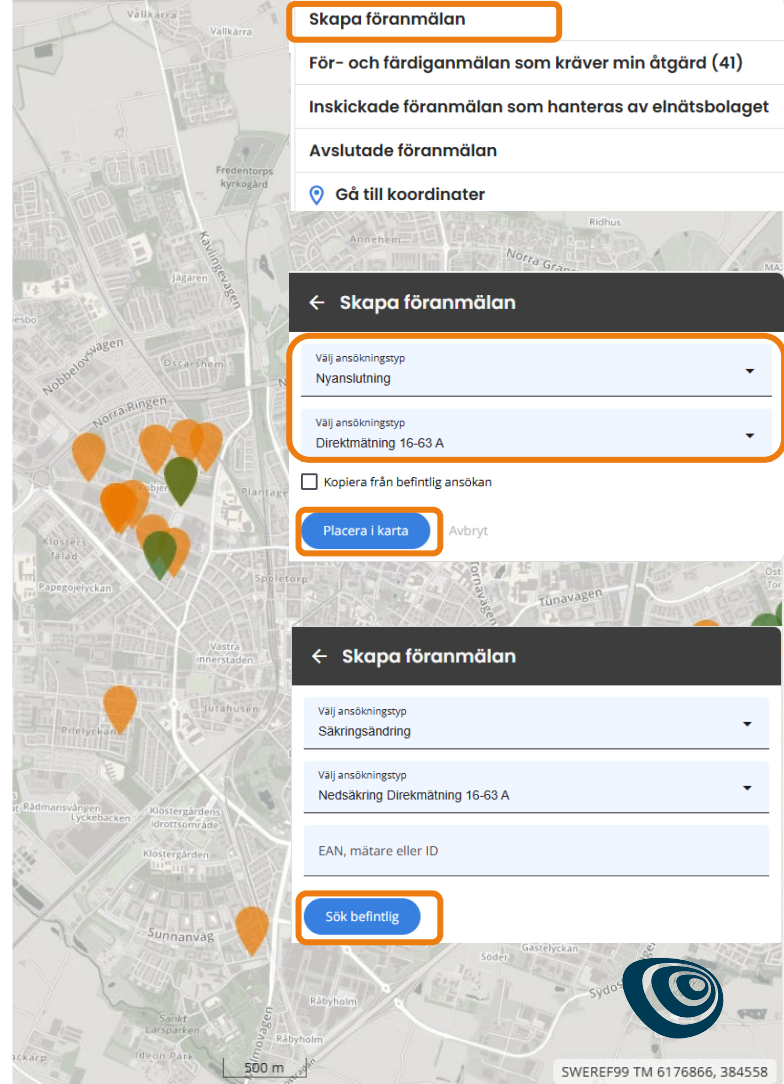

Nyanslutning

Ny anslutning med ny servis till elnätet

Undertyp	Beskrivning
Direktmätning, 16–63 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16–63 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan. OBS! Vid flera mätare komplettera med föransökan <i>Utökning med en eller flera mätare</i> .
Trafomätning, 80–800 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 80–800 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Enlinjeschema, Frontskiss. OBS! Vid flera mätare komplettera med föransökan <i>Utökning med en eller flera mätare</i> .

Utökning med en eller flera mätare


Uppsättning av en eller flera nya mätare

Undertyp	Beskrivning
Utökning med en eller flera mätare	Sätta upp en eller flera nya mätare. OBS! Denna ärendetyp väljer du: - Om det redan finns en föransökan angående nyanslutning. - Om det redan finns serviskabel till huskroppen. Dokument som ska bifogas: Flera mätare Krävs en utökning av servissäkringarna så gör du en separat ansökan för denna.

Återanslutning

Anslutning på en servis som varit bortkopplad och ska återanslutas till elnätet

Undertyp	Beskrivning
Direktmätning 16–63 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16–63 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan.
Trafomätning 80–800 A	Återanslutning lågspänning med säkringsstorlek 80–800 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Enlinjeschema, Frontskiss.

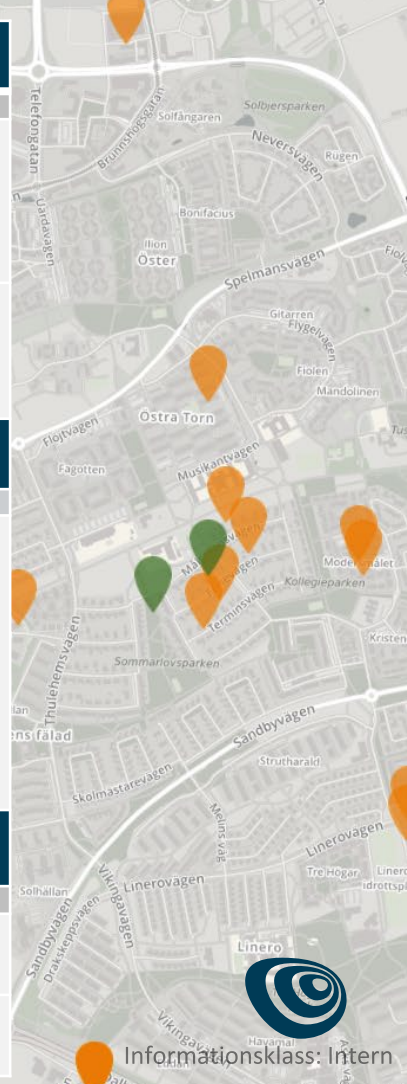

Tillfällig servis

Anslutning till elnätet som bara ska finnas under en begränsad tid, t ex byggström eller evenemangs-el

Undertyp

Direktmätning 16-63 A

Beskrivning

Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16-63 A.

Trafomätning 80-800 A

Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 80-800 A.

Glöm inte att ange byggsåpets storlek på trafo i föransmälan.

Säkringsändring

Ändring på storleken av mätarsäkring eller servissäkring

Undertyp

Nedsäkring, Direktmätning 16-63 A

Beskrivning

Nedsäkring 16-63 A.

OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servissäkring.

Nedsäkring, Trafomätning 80-800 A

Nedsäkring 80-800 A.

OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servissäkring.


Uppsäkring LSP

Uppsäkring lågspänning.

Dokument som ska bifogas:

Vid ombyggnad från direktmätning till trafomätning ska Enlinjeschema och Frontskiss bifogas.

OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servissäkring.

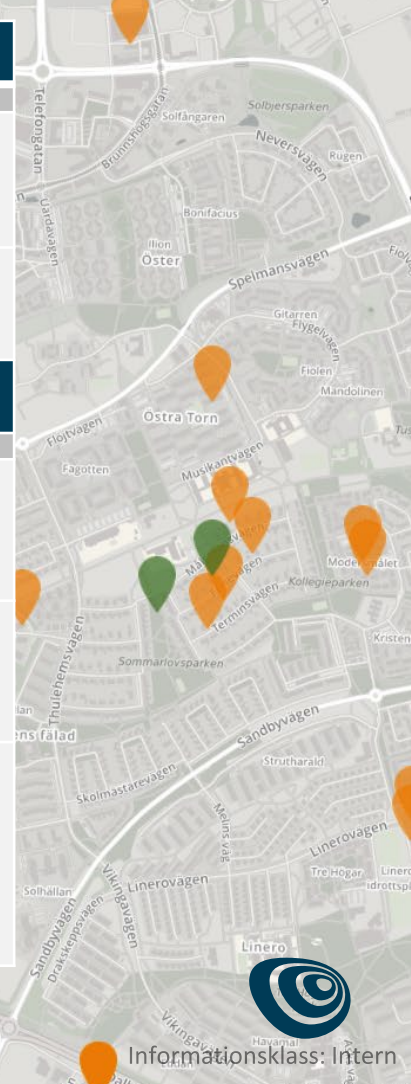

Flytt/Byte/Servis-ändring


Flytt av anslutningspunkt eller byte av mätartavla. T ex flytt av mätare till kabelmätarskåp

Undertyp	Beskrivning
Flytt av mätare/Servisändring	Flytta anslutningspunkten till en ny placering. Flytta kundens befintliga servis. Dokument som ska bifogas: Situationsplan. Vid förändring av omätt anläggning ska följande uppgifter ingå i föranmälan: • Beskrivning av befintlig anläggning och planerad förändring • Information om anslutningspunktens nuvarande status (omätt/mätt) • Eventuell förekomst av flera abonnenter eller gemensamma anläggningsdelar • Uppgifter om behov av schakt, flytt av mätarskåp eller annan påverkar på nätägarens anläggning
Byte mätartavla	Byte av mätartavla på befintlig servis. Dokument som ska bifogas: Situationsplan.

Produktionsanläggning

Komplettering av befintlig produktionsanläggning

Undertyp	Beskrivning
Utöka befintlig anläggning med batteri, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: • Ny produktionsanläggning i form av endast batteri • Utöka befintlig produktionsanläggning med batteri • Byta växelriktare på befintlig produktionsanläggning. Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.

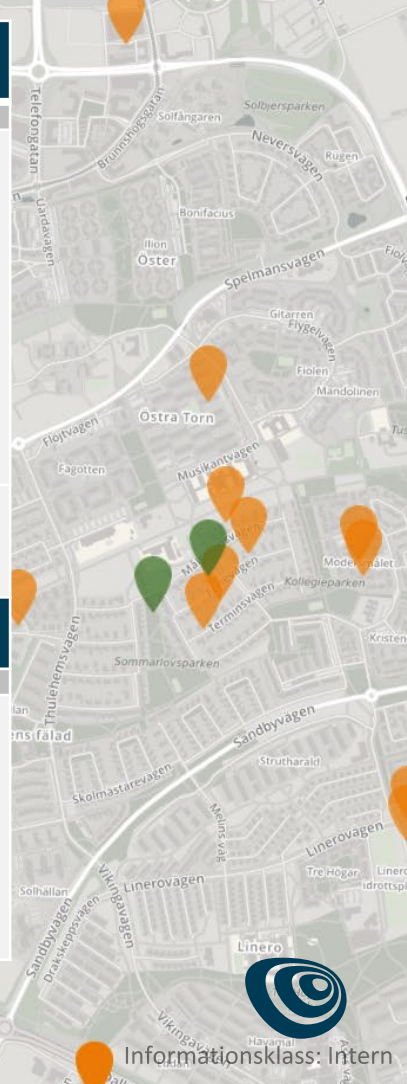

Produktionsanläggning forts.


Komplettering av befintlig produktionsanläggning

Undertyp	Beskrivning
Utöka befintlig anläggning med produktion och batteri, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: Ny produktionsanläggning med kompletterande batteri Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.
Utöka befintlig anläggning med produktionsanläggning, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: - Ny produktionsanläggning utan batteri - Utökning av befintlig produktionsanläggnings uteffekt till nätet. Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.
Installera reservkraft, LSP	Komplettera befintlig lågspänningsanläggning med en reservkraftanläggning kategori 1-4. Dokument som ska bifogas: Enlinjeschema, Jordelektrodsutförande.

Bruten plombering

Plomberingar har brutits i elanläggningen t ex i samband med servicearbete

Undertyp	Beskrivning
Flera mätare	Brutit plomberingar i elanläggningen för flera mätare. OBS ange anläggnings-id för aktuella anläggningar i meddelanderutan eller bifoga ett dokument med dessa.
LSP	Brutit plomberingar i elanläggningen för en mätare (LSP)

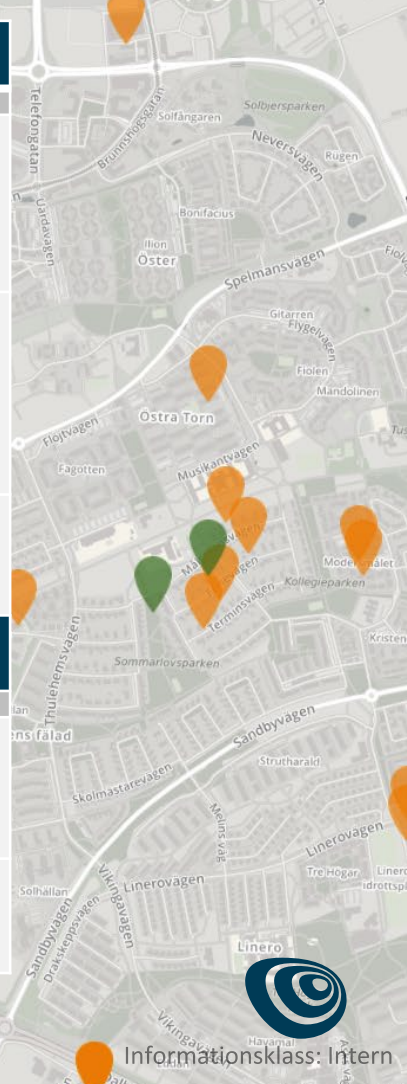

Informationsklass: Intern

Bortkoppling

Bortkoppling av servis och nertagning av mätare, bortkoppling samt nedtagning av flera mätare, servisbrytning

Undertyp	Beskrivning
Tillfällig anläggning	Bortkoppling och avslut av en tillfällig anläggning.
En LSP mätare	Bortkoppling av servis och nertagning av mätare. Nedtagning av en mätare där servis ej ska bortkopplas.
Flera mätare	Bortkoppling samt nedtagning av flera mätare. Nedtagning flera mätare i samband med IMD mätning. Kopia på stämmobeslut för de flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar som vill gå över till IMD ska bifogas i föranmälan. OBS ange anläggnings-id för aktuella anläggningar i meddelanderutan eller bifoga ett dokument med dessa.
Servisbrytning	Tillfällig brytning av servis. Vår montör bryter och återansluter samma dag.

Högsänkning (HSP), befintlig anläggning

Ändring på en befintlig HSP-anläggning

Undertyp	Beskrivning
Säkringsändring, effektändring HSP	Förändring effektuttag på högsänkningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I högsänkningsärenden ska kunden först göra en <i>förfrågan om anslutningsindikation</i> innan installatören skickar in föranmälan. Länk till formuläret finns på vår hemsida: Anslut högsänkningsanläggning över 500kW Kraftringen




Informationsklass: Intern

Högspänning (HSP), ny anläggning

Anslutning av ny HSP-anläggning

Undertyp	Beskrivning
Nyanslutning, HSP	Högspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan; Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I högspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på vår hemsida: Anslut högspänningsanläggning över 500kW Kraftringen
Tillfällig servis, HSP	Tillfällig högspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! Maximalt 2 års tillfällig servis, därefter blir den tillfälliga servisen permanent.
Ny produktionsanläggning, HSP	Komplettera befintlig högspänningsanläggning med produktionsanläggning. Dokument som ska bifogas: AMP, uppdaterat enlinjeschema med NUS-skydd. OBS! I högspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på vår hemsida: Anslut högspänningsanläggning över 500kW Kraftringen
Installera reservkraft, HSP	Komplettera befintlig högspänningsanläggning med en reservkraftanläggning kategori 1-4. Dokument som ska bifogas: Enlinjeschema, Jordelektrodsutförande. OBS! I högspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation: Anslut högspänningsanläggning över 500kW Kraftringen
Återanslutning, HSP	Återanslutning högspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I högspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på vår hemsida: Anslut högspänningsanläggning över 500kW Kraftringen

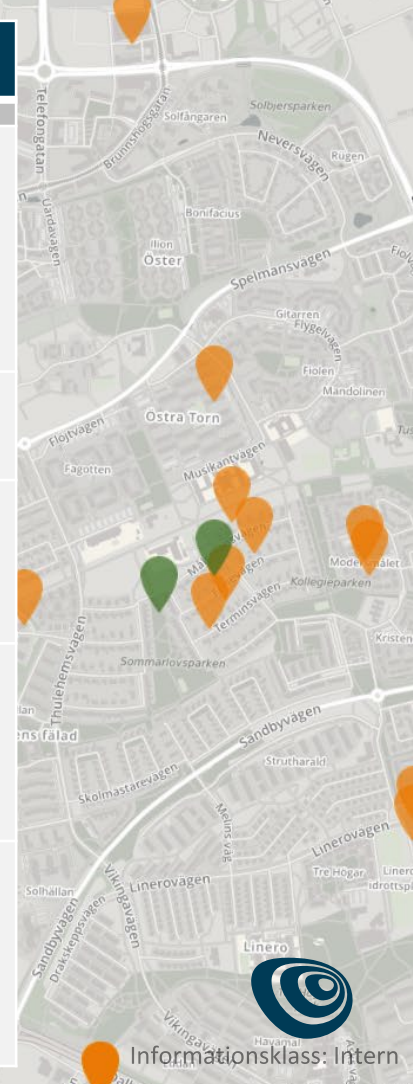

Obligatorisk information i föranmälan

- Rödmarkerade flikar indikerar att det saknas uppgifter för att kunna skicka anmälan
- Rödmarkerade fält är obligatoriska och måste fyllas i för att anmälan ska kunna skickas in
- Rubriker med rött utropstecken indikerar att något måste fyllas i eller bifogas för att anmälan ska kunna skickas in

Vällkärra

Vällkärra

Fredentorps kyrkogård

Jägaren

Oscarshem

Norra Ringen

Nobbelovägen

Klosters Tälåda

Papegojelyckan

Plantagejockan

Spöletorp

Västra innerstaden

Jutahusen

Trilejlyckan

Rådmanavägen

Lyckebacken

Klostergården

Klostergårdens idrottsområde

Sunnanväg

Sankt Larsparken

Idéon Park

Råbyholm

Råbyholm

500 m

Förnamn

Anläggning*

Förnamn*

Meddelanden*

Förnamnlandata

Beställarens referens

Förfrågningsdatum

ÅÅÅÅ-mm-dd --:--

Anmälan avser

Huvudtyp

Nyanslutning

Undertyp

Direktmätning 16-63 A

Förnamnlandsdata EI

Typ av abonnemang/anläggning

A Småhus

Mätarplacering

K - Kabelmätarskåp

Utlövat kopplingsdatum

ÅÅÅÅ-mm-dd --:--

Fylls i med utlövat datum för Tillkoppling eller Bortkoppling

Önskat kopplingsdatum*

ÅÅÅÅ-mm-dd

Fylls i med datum för Tillkoppling eller Bortkoppling

Servisskring ny

Mätarsäkring ny

16A (effekt 11 kW)

Effektuppgifter

Effekt (kW)

Startström (A)

Typ

Ingen data

+ Lägg till

Ta bort


Redigera

Övriga upplysningar

SWEREF99 TM 6176866, 384558


Produktionsanläggningar

- För att skicka in en föranmälan för en ny produktionsanläggning krävs en ALP-blankett som signeras av kund. Du hittar blanketten på fliken **Meddelande**.
- Klicka på **ALP-blankett** för att få upp en förhandsvisning och se över att alla uppgifter är korrekt ifyllda (du måste ha sparat ditt utkast för att kunna förhandsgranska)
- Klicka på **Begär signering**. Ett mail går nu iväg till kund för signering. Om du fyllt i allt som krävs kan du nu skicka in föranmälan.

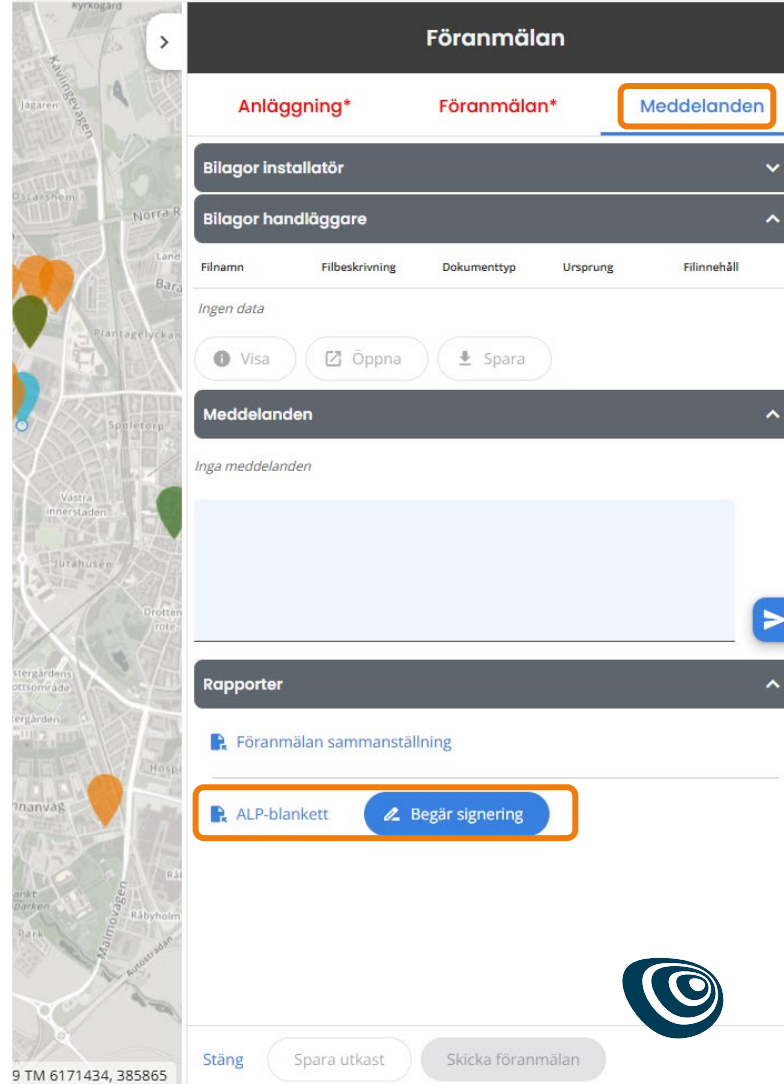


Bifoga bilagor

- För vissa ärendetyper är det krav på att bifoga dokumentation av olika slag
- Välj fliken **Meddelande** och sektionen **Bilagor installatör**
- Tryck **Lägg till** och välj fil. Används en enhet med kamera, ges alternativen att välja en befintlig bild/fil eller att ta en bild.
- Markera filen som ska bifogas, tryck **Öppna**. Filen läggs till
- Filer som bifogas av handläggare syns under sektionen **Bilagor handläggare**

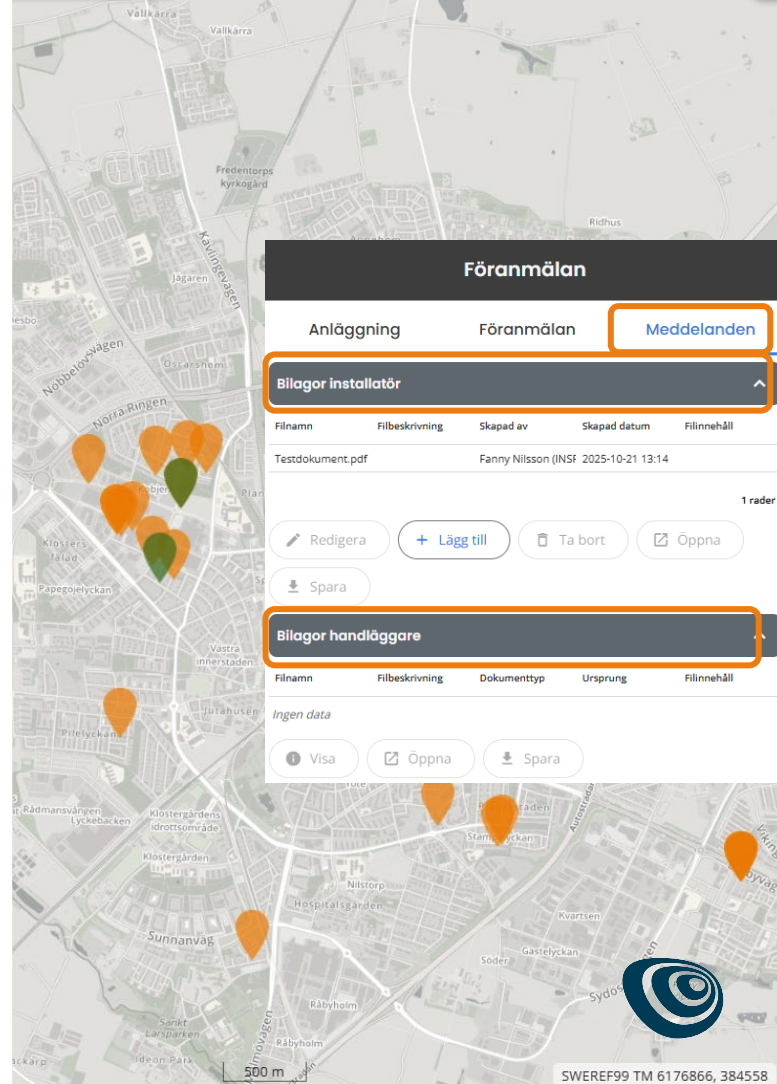

Spara och skicka föranmälan

- Vill man spara och jobba vidare med föranmälan senare väljer man *Spara utkast*
 - Det sparade utkastet lägger sig under **För-och färdiganmälan som kräver min åtgärd** och fliken **Registrera föranmälan**
 - Tryck på aktuellt ärende och *Ändra* för att komplettera
- När allt är ifyllt kan man trycka på *Skicka föranmälan*
- Den inskickade föranmälan lägger sig under **Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget**

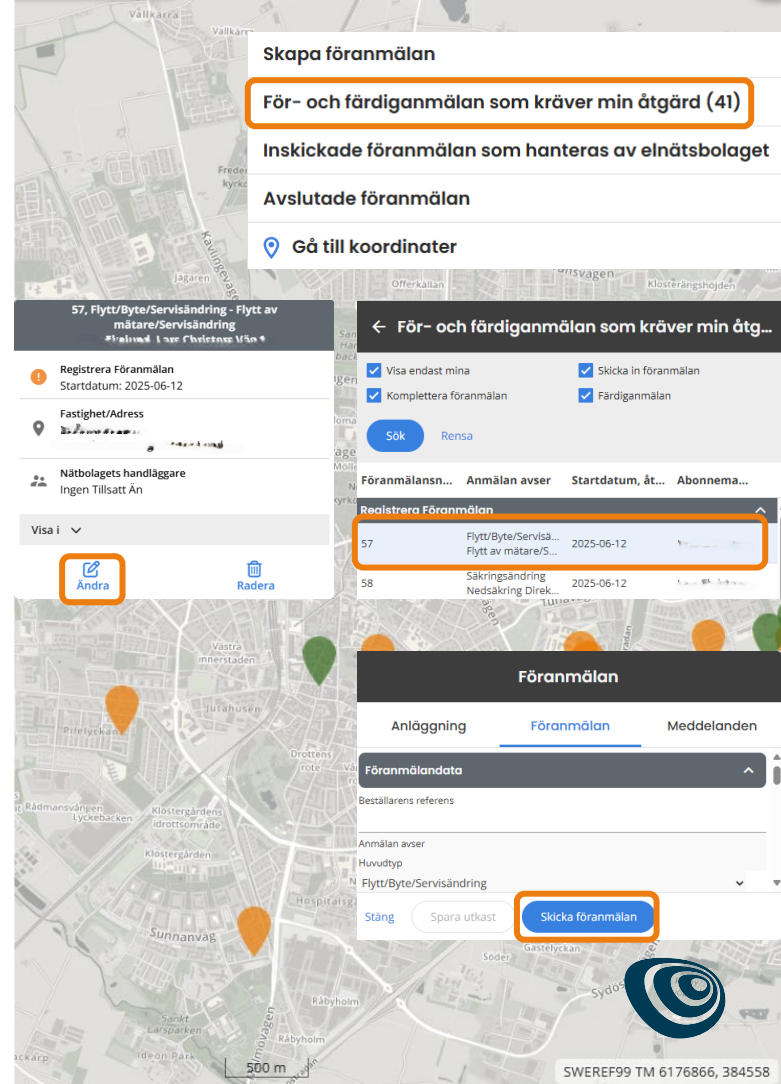

Titta på inskickad föranmälan

- Inskickade föranmälan hittas under rubriken **Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget**
- Trycker du på ett ärende i listan visas status i en ruta till vänster i bild. Där kan du se status för ärendet.
- Tryck på **Visa** om du vill se formuläret för anmälan

The screenshot shows a web application interface for managing reports. At the top, there are three filter buttons: "Skapa föranmälan", "För- och färdigföranmälan som kräver min åtgärd (41)", and "Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget". Below these is a button "Avslutade föranmälan" and a link "Gå till koordinater". The main area displays a map with several orange location pins. A sidebar on the left shows details for a specific report: "228, Bruten plombering - Flera mätare". It includes the address "Fastighet/Adress", the contact person "Fanny Nilsson", and a list of status items with checkboxes. At the bottom of the sidebar is a "Visa" button. The main list on the right shows a table of reports with columns for "Föransökningsnummer", "Anmälan avser", and "Abonnemangs/anl...". The report with number 228 is highlighted.

Skapa föranmälan

För- och färdigföranmälan som kräver min åtgärd (41)

Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget

Avslutade föranmälan

Gå till koordinater

228, Bruten plombering - Flera mätare

Fastighet/Adress

Nätbolagets handläggare
Fanny Nilsson
fanny.nilsson@kraftnät.se

Handläggare arbetar med föransöknings
Startdatum: 2025-10-21

✓ Avtal mottaget

✓ Avtal till kund för signering

✓ Färdigföranmälan granskas

✓ Föransöknings avslutad

✓ Föransöknings makulerad

✓ Handläggare arbetar med föransöknings

✓ Handläggare arbetar med föransöknings

✓ Kompletterad färdigföranmälan granskas

✓ Kompletterad föransöknings granskas

✓ Utförande planeras efter BOM

✓ Utförande pågår

Visa i

Visa

Inskickade föransöknings som hanteras av elnä...

✓ Visa endast mina


Sök Rensa

Föransökningsnummer	Anmälan avser	Abonnemangs/anl...
200	Nyanslutning Direktanslutning 16.62 A	
228	Bruten plombering Flera mätare	

SWEREF99 TM 6176866, 384558


Kommunicera med anslutningsingenjör

- Under fliken **Meddelande** på ärendet finns en chatt där du som installatör kan kommunicera med anslutningsingenjören för ärendet

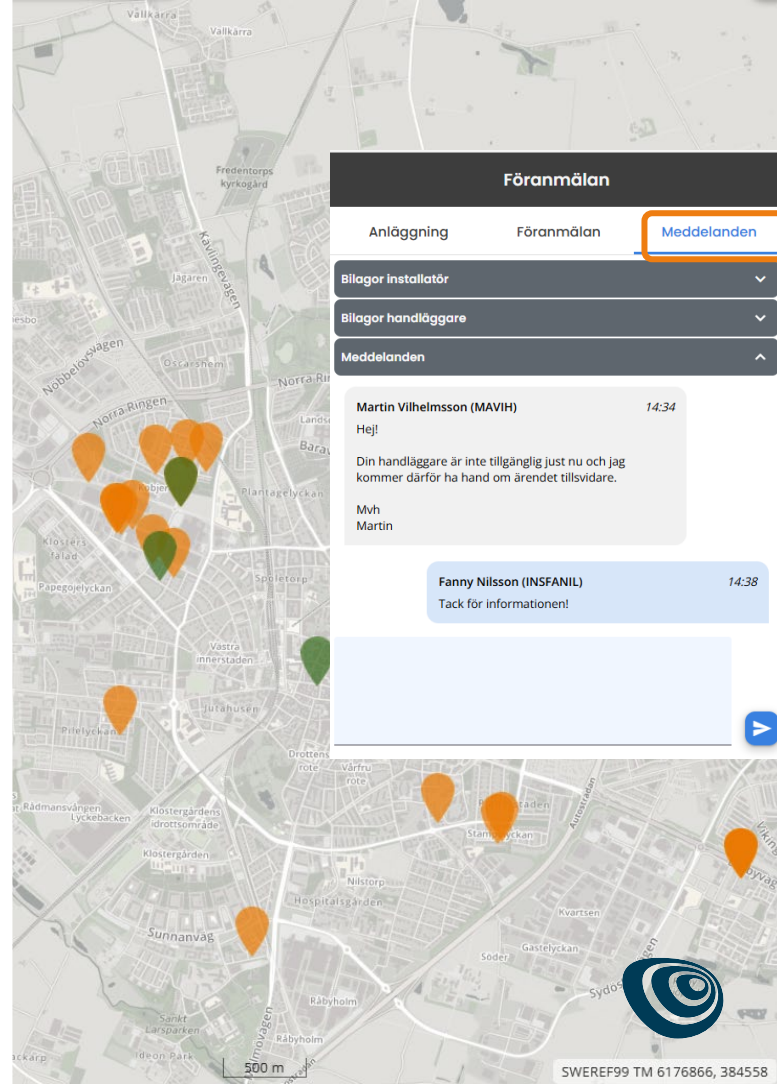

För- och färdigplanmälan som kräver min åtgärd

- Under rubriken **För-och färdiganmälan som kräver min åtgärd** hittar man följande:
 - **Komplettera föranmälan:**
Föranmälan som kräver komplettering
 - **Registrera föranmälan:**
Sparade föranmälan som ännu inte skickats in
 - **Installationsmedgivande:**
Anläggningar redo att färdiganmälas
 - **Komplettera färdiganmälan:**
Färdiganmälan som kräver komplettering

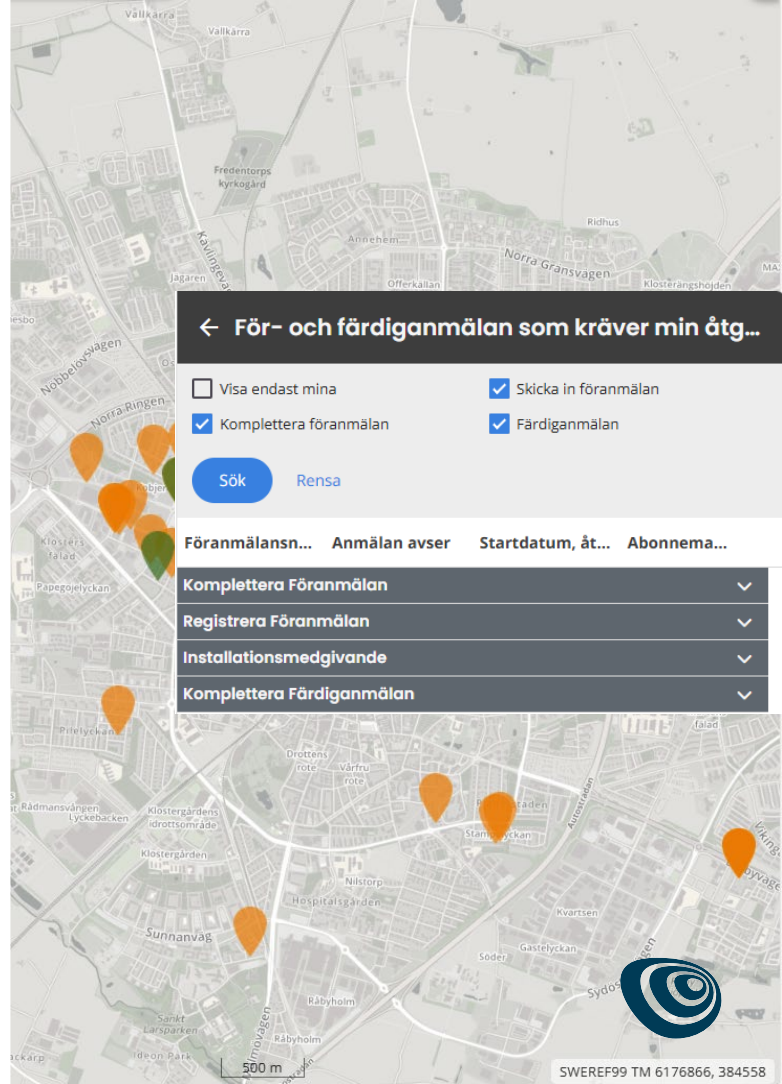

Färdiganmälan

- Färdiganmälan hittas under rubriken **För-och färdiganmälan som kräver min åtgärd**
- Behöver den kompletteras ligger den under **Komplettera Färdiganmälan**
- Anläggningar redo att färdiganmätas ligger under **Installationsmedgivande**
- Gå in på ärendet och bocka för raden som ska färdiganmätas
 - Man kan färdiganmäla flera anläggningar samtidigt
 - Rödmärkade rader indikerar att obligatorisk information saknas i formuläret
 - Tryck på redigeraknappen tillhöger för att öppna formuläret och komplettera med det som saknas
 - När allt är ifyllt trycker man på **Färdiganmäl** och raden får en grön bock

← För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd...

☐ Visa endast mina ☒ Skicka in föränmälan

☒ Komplettera föränmälan ☒ Färdiganmälan

Sök Rensa

Föränmäla... Anmälan avser Startdatum, åt... Abonnema...

Komplettera Föränmälan

Registrera Föränmälan

Installationsmedgivande

Komplettera Färdiganmälan

Abonnemang/anlägg...	Status	Uppgift	Installatör
73599975060000	Färdiganmäld	Ny Anslutning	Fanny Nilsson[INSFANIL]
☒ 73599975060000	Ej anmäld	Ny Anslutning	

1 av 2 anläggningar färdiganmäla

Färdiganmäl

Anläggningar att färdiganmäla

Abonnemang/anlägg...	Status	Uppgift	Installatör
7359991334400000	Färdiganmäld	Ny Anslutning	Fanny Nilsson[INSFANIL]
☐ 7359991334400000	Ej anmäld	Ny Anslutning	

1 av 2 anläggningar färdiganmäla

SWEREF99 TM 6176866, 384558

Manualer och support

- Besök vår informationssida för installatörer för mer information om installatörswebben och processen kring För-och Färdiganmälan generellt: [Elnät – För installatörer | Kraftringen](#)
- Hittar du inte den information du söker är du välkommen att kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig vidare!

